

MONITORAGGIO IN CONTINUA LINEA ELETTRODOTTO VILLANOVA-GISSI

Bollettino sintetico del periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Linea tracciato



CARATTERISTICHE DELLA LINEA

Determinazione: Villanova – Gissi

Gestore: Terna Rete Italia S.p.A.

Tensione: 380 kV Trifase Aerea

Lunghezza tracciato: 69.3 km

Province attraversate: 2 (PE ; CH)

Comuni attraversati: 16

Centralina di monitoraggio - Via Colle Gesuiti 28 - Bucchianico



Dal monitoraggio in continua dell'induzione magnetica e dalle correlazioni con i dati di corrente nel periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 è circolata:

Corrente media: 551.4 A

Massima mediana della corrente: 1376.5 A

Primo dato ore 00:00 del 01/01/2019

Ultimo dato ore 23:59 del 31/12/2019

Bollettino sintetico del periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

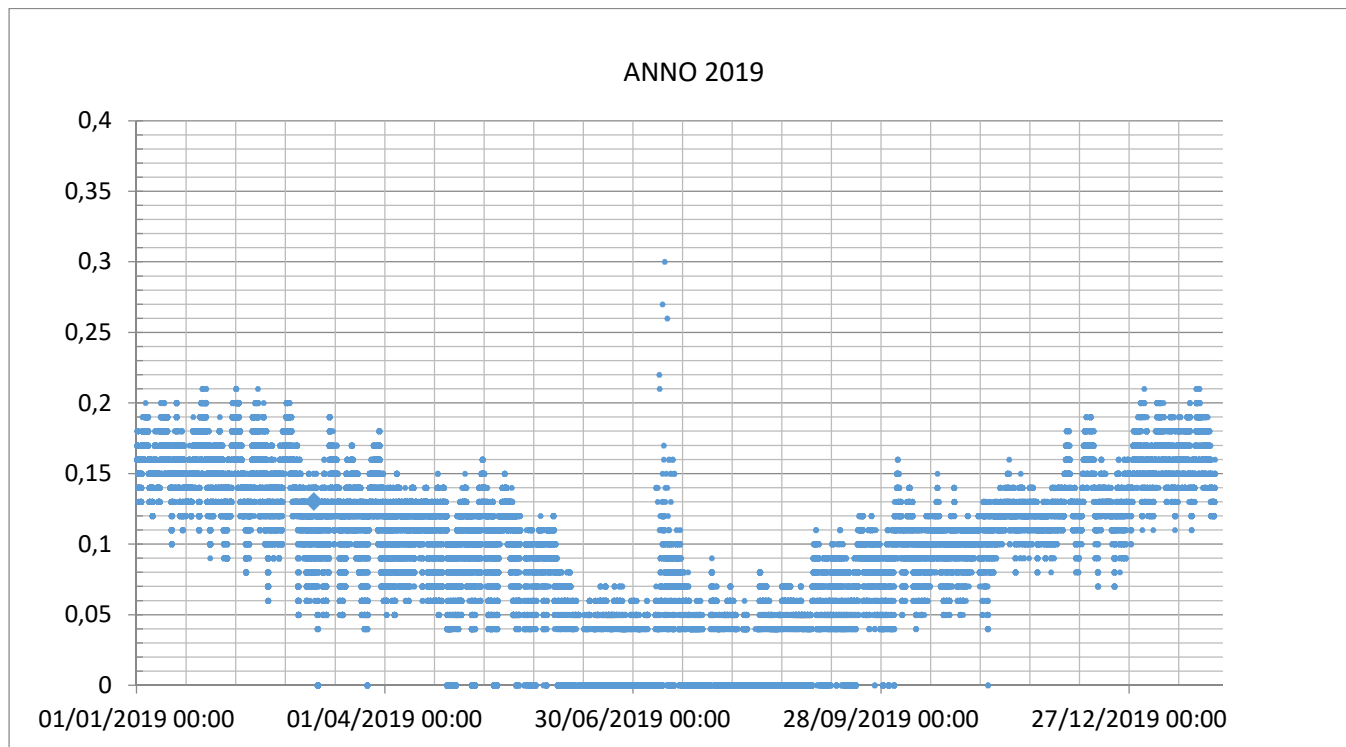


Grafico dell'Andamento nel tempo dei livelli medi orari dell'induzione magnetica, registrato dalla centralina di monitoraggio sita in via Colle Gesuiti 28 a Bucchianico.

TABELLA RIASSUNTIVA ANNUALE

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	dicembre
Valore massimo	0.21	0.21	0.19	0.15	0.16	0.12	0.30	0.08	0.12	0.16	0.16	0.20
Valore medio	0.16	0.15	0.12	0.11	0.10	0.06	0.07	0.05	0.07	0.10	0.11	0.14
Valore minimo	0.09	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.07
Massima mediana nelle 24 h	0.18	0.18	0.15	0.13	0.14	0.10	0.09	0.06	0.10	0.12	0.13	0.17

Confronto con i limite di legge	
Obiettivo di qualità (DPCM 8 luglio 2003)	3.00 μ T
Massima mediana sulle 24ore	0.18 μ T

