

## MONITORAGGIO IN CONTINUA LINEA ELETTRODOTTO VILLANOVA-GISSI

Bollettino sintetico del periodo dal 21/03/2019 al 28/12/2019

Linea tracciato



### CARATTERISTICHE DELLA LINEA

Determinazione: Villanova – Gissi

Gestore: Terna Rete Italia S.p.A.

Tensione: 380 kV Trifase Aerea

Lunghezza tracciato: 69.3 km

Province attraversate: 2 (PE ; CH)

Comuni attraversati: 16

Centralina di monitoraggio - **C.da Piana S. Berardino 55/D - Orsogna**



Dal monitoraggio in continua dell'induzione magnetica e dalle correlazioni con i dati di corrente nel periodo 22/03/2019 – 28/12/2019 è circolata:


Corrente media: 551,4 A

Massima mediana della corrente: 1376,5 A

Primo dato ore 00:00 del 22/03/2019

Ultimo dato ore 23:59 del 28/12/2019

Bollettino sintetico del periodo dal 22/03/2019 al 28/12/2019

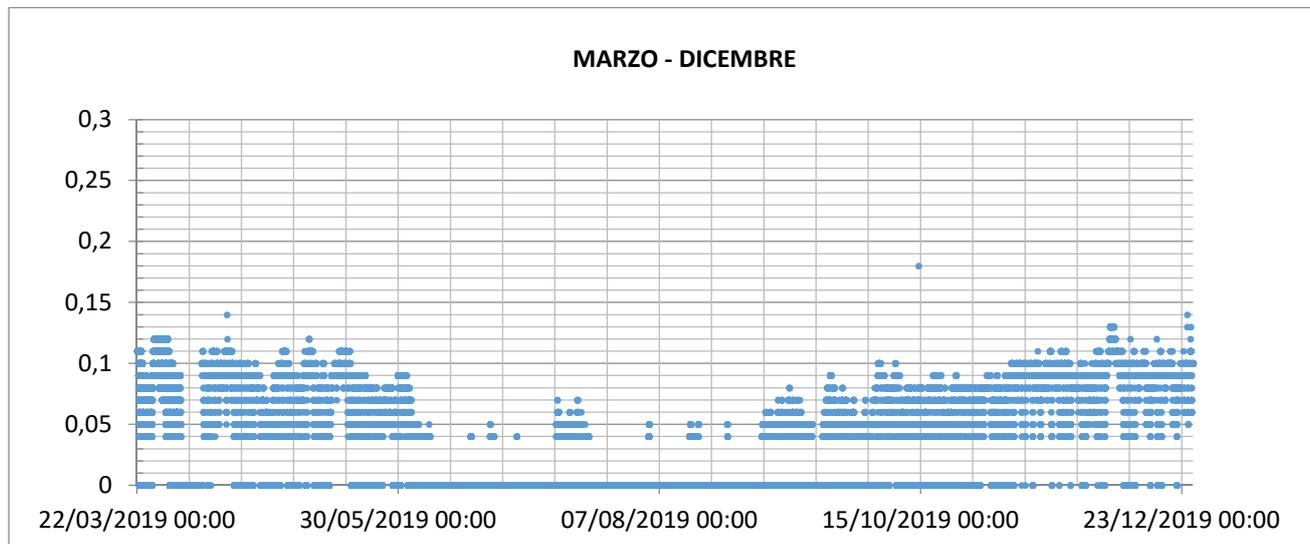

**Grafico dell'Andamento nel tempo dei livelli medi orari dell'induzione magnetica, registrato dalla centralina di monitoraggio sita in C.da Piana S. Berardino 55/D - Orsogna.**

	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
<b>Valore massimo</b>	0.14	0.14	0.12	0.09	0.07	0.05	0.09	0.18	0.11	0.14
<b>Valore medio</b>	0.09	0.08	0.08	0.07	0.05	0.04	0.05	0.07	0.08	0.09
<b>Valore minimo</b>	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
<b>Massima mediana nelle 24 h</b>	0.11	0.10	0.11	0.07	0.06	0.05	0.08	0.08	0.10	0.14

<b>Confronto con i limite di legge</b>	
<b>Obiettivo di qualità (DPCM 8 luglio 2003)</b>	<b>3.00 <math>\mu</math>T</b>
<b>Massima mediana sulle 24ore</b>	<b>0.14 <math>\mu</math>T</b>

