

MONITORAGGIO IN CONTINUA LINEA ELETTRODOTTO VILLANOVA-GISSI

Bollettino sintetico del periodo dal 01/05/2020 al 26/07/2020

Linea tracciato



CARATTERISTICHE DELLA LINEA

Determinazione: Villanova – Gissi

Gestore: Terna Rete Italia S.p.A.

Tensione: 380 kV Trifase Aerea

Lunghezza tracciato: 69.3 km

Province attraversate: 2 (PE ; CH)

Comuni attraversati: 16

Centralina di monitoraggio - **Località Adriani - Casalincontro**



Dal monitoraggio in continua dell'induzione magnetica e dalle correlazioni con i dati di corrente nel periodo 01/05/2020 – 26/07/2020 è circolata:

Corrente media: 531 A

Massima mediana della corrente: 1175 A

Primo dato ore 00:00 del 01/05/2020

Ultimo dato ore 23:59 del 26/07/2020

Bollettino sintetico del periodo dal 01/05/2020 al 26/07/2020

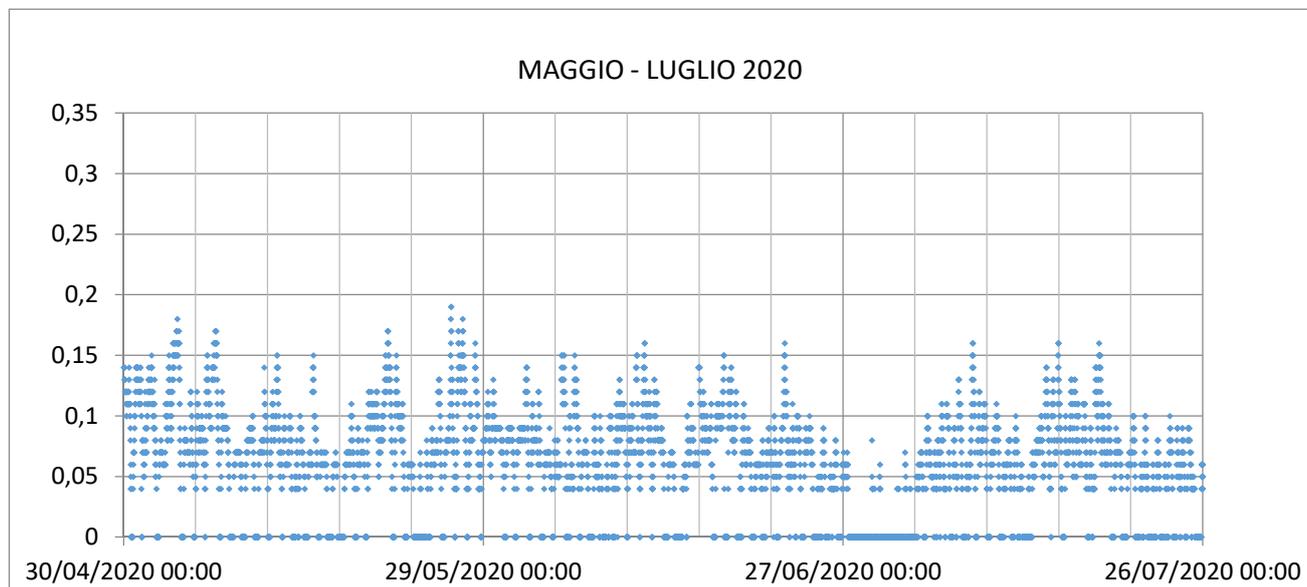


Grafico dell'Andamento nel tempo dei livelli medi orari dell'induzione magnetica, registrato dalla centralina di monitoraggio sita in Località Adriani - Casalınconrada.

	Maggio	Giugno	Luglio
Valore massimo	0.19	0.16	0.16
Valore medio	0.09	0.08	0.07
Valore minimo	0.04	0.04	0.04
Massima mediana nelle 24h	0.15	0.10	0.10

Confronto con i limite di legge	
Obiettivo di qualità (DPCM 8 luglio 2003)	3.00 μT
Massima mediana sulle 24ore	0.15 μT

