

MONITORAGGIO IN CONTINUA LINEA ELETTRODOTTO VILLANOVA-GISSI

Bollettino sintetico del periodo dal 01/01/2019 al 25/01/2019

Linea tracciato



CARATTERISTICHE DELLA LINEA

Determinazione: Villanova – Gissi

Gestore: Terna Rete Italia S.p.A.

Tensione: 380 kV Trifase Aerea

Lunghezza tracciato: 69.3 km

Province attraversate: 2 (PE ; CH)

Comuni attraversati: 16

Centralina di monitoraggio - Via Colle Gesuiti 28 - Bucchianico



Dal monitoraggio in continua dell'induzione magnetica e dalle correlazioni con i dati di corrente

nel periodo 01/01/2020 – 25/01/2020 è circolata:

Corrente media: 776 A

Massima mediana della corrente: 1419 A

Primo dato ore 00:00 del 01/01/2020

Ultimo dato ore 23:59 del 25/01/2020

Bollettino sintetico del periodo dal 01/01/2020 al 25/01/2020

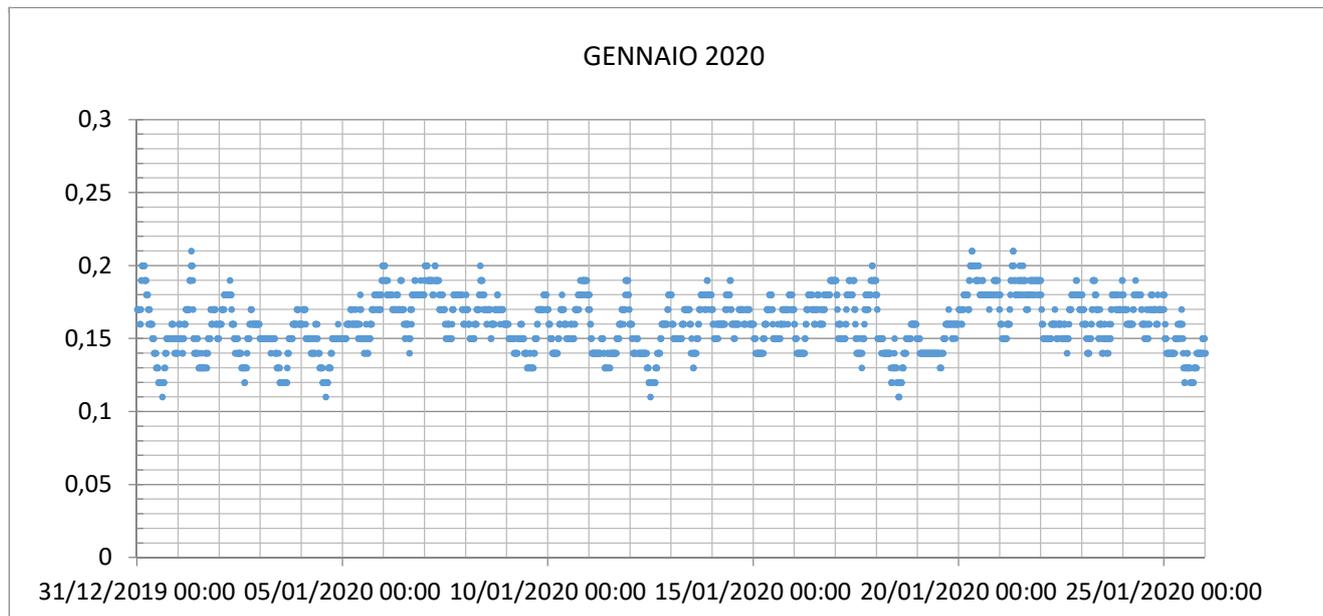


Grafico dell'Andamento nel tempo dei livelli medi orari dell'induzione magnetica, registrato dalla centralina di monitoraggio sita in via Colle Gesuiti 28 a Bucchianico.

sito	Induzione magnetica (μT)	
<u>Comune:</u> Bucchianico	Valore massimo	0.21
	Valore medio	0.16
	<u>Provincia:</u> Chieti	
	Valore minimo	0.11
<u>Indirizzo:</u> Via Colle Gesuiti,28	Massima mediana sulle 24 ore	0.18

Confronto con i limite di legge	
Obiettivo di qualità (DPCM 8 luglio 2003)	3.00 μT
Massima mediana sulle 24ore	0.18 μT

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i

