

MONITORAGGIO IN CONTINUA LINEA ELETTRODOTTO VILLANOVA-GISSI

Bollettino sintetico del periodo dal 01/01/2021 al 31/01/2021

Linea tracciato



CARATTERISTICHE DELLA LINEA

Determinazione: Villanova – Gissi

Gestore: Terna Rete Italia S.p.A.

Tensione: 380 kV Trifase Aerea

Lunghezza tracciato: 69.3 km

Province attraversate: 2 (PE ; CH)

Comuni attraversati: 16

Centralina di monitoraggio - **contrada Sant'Onofrio - Lanciano**



Dal monitoraggio in continua dell'induzione magnetica e dalle correlazioni con i dati di corrente

nel periodo 01/01/2021 – 31/01/2021 è circolata:

Corrente media: 724 A

Massima mediana della corrente: 1107 A

Primo dato ore 00:00 del 01/01/2021

Ultimo dato ore 00:00 del 31/01/2021

Bollettino sintetico del periodo dal 01/01/2021 al 31/01/2021

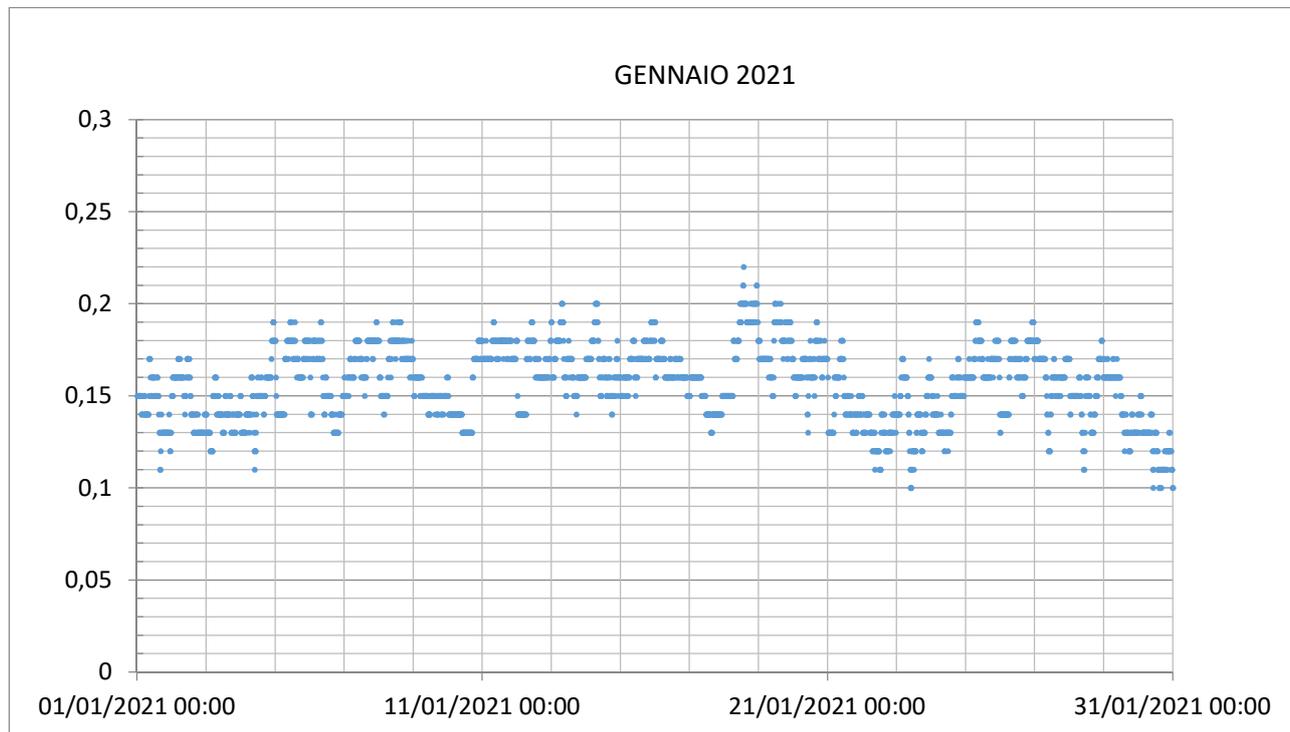


Grafico dell'Andamento nel tempo dei livelli medi orari dell'induzione magnetica, registrato dalla centralina di monitoraggio sita in C.da Sant'Onofrio a Lanciano.

	Gennaio
Valore massimo	0.22
Valore medio	0.15
Valore minimo	0.09
Massima mediana nelle 24h	0.19

Confronto con i limite di legge	
Obiettivo di qualità (DPCM 8 luglio 2003)	3.00 μT
Massima mediana sulle 24ore	0.19 μT

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i

